



Warszawa, dn. 10.07.2026 r.

**VG-ORTH Polska Sp. z o.o.**

ul. Promienna 51

43-603 Jaworzno

Praca ITB nr **01559/26/Z00NZP**

## **Orzeczenie techniczne w zakresie odporności ogniowej ścian nienośnych z płyt gipsowych Multigips o grubości 80 mm i 100 mm firmy VG-ORTH Polska Sp. z o.o.**

### **1. Podstawy formalne**

- 1.1. Zlecenie z dnia 27.01.2026 r.
- 1.2. Umowa nr 01559/26/Z00NZP.

### **2. Podstawy merytoryczne**

- 2.1. Norma PN-EN 13501-2:2023-09. Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków -- Część 2: Klasyfikacja na podstawie wyników badań odporności ogniowej i/lub dymoszczelności, z wyłączeniem instalacji wentylacyjnej.
- 2.2. Praca ITB nr 1030/14/Z00NP. Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej ścian nienośnych z płyt gipsowych MultiGips o grubości 80 i 100 mm firmy VG-ORTH Polska Sp. z o.o., Warszawa ITB 2014 r.

### **3. Opis techniczny**

Opis techniczny ścian nienośnych z płyt gipsowych pełnych MultiGips podano w punkcie 3 w pracy ITB nr 1030/14/Z00NP [2.2].

### **4. Badania odporności ogniowej**

W Laboratorium Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej przeprowadzono badanie odporności ogniowej ściany nienośnej z płyt gipsowych pełnych MultiGips o grubości 80 mm firmy VG-ORTH Polska Sp. z o.o. Opis przeprowadzonego badania i jego wyniki przedstawiono w raporcie z badań powołanym w punkcie 4 w pracy ITB nr 1030/14/Z00NP [2.2].

**BADANIA | OPINIE | EKSPERTYZY**

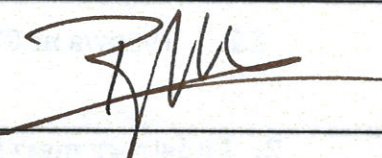
## 5. Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej

Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej ścian nienośnych z płyt gipsowych pełnych MultiGips o grubości 80 mm i 10 mm firmy VG-ORTH Polska Sp. z o.o. została podana w punkcie 5 w pracy ITB nr 1030/14/Z00NP [2.2].

## 6. Termin ważności klasyfikacji w zakresie odporności ogniowej

Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej ścian nienośnych z płyt gipsowych pełnych MultiGips o grubości 80 mm i 10 mm firmy VG-ORTH Polska Sp. z o.o. podana w punkcie 5 pracy ITB nr 1030/14/Z00NP [2.2] zachowuje ważność do 31.07.2029 r. pod warunkiem, że w rozwiązaniach technicznych ścian nie zostaną wprowadzone jakiejkolwiek zmiany materiałowe lub konstrukcyjne.

Przedłużenie terminu ważności niniejszej klasyfikacji możliwe jest po wykonaniu badań uzupełniających w zakresie odporności ogniowej ścian nienośnych z płyt gipsowych pełnych MultiGips w uzgodnieniu z Zakładem Badań Ogniowych ITB.

|              | Imię i nazwisko                                                         | Data       | Podpis                                                                               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Opracował:   | mgr inż. Marek Łukomski                                                 | 10.07.2026 |   |
| Zatwierdził: | Kierownik Zakładu Badań Ogniowych<br>ITB<br>dr inż. Bartłomiej K. Papis | 10.07.2026 |  |

--- Koniec ---